

様式第十四（第五十八条第四項関係）

形質変更時要届出区域台帳

栃木県

整理番号	平-27-1	指定年月日・指定番号	平成27年9月15日 形-8	所在地	栃木市岩出町字角道608番1外9筆の各一部
調製・訂正年月日	平成27年9月15日調製（地下水の飲用摂取経路の遮断による要措置区域（要措置区域台帳：整理番号平-23-4）からの指定替え）				
形質変更時要届出区域の概況	工場跡地			面積	3,098.7m ²
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨			土地の所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。		
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由			土地所有者の意向により、試料採取等を省略（施行規則第14条）した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域である。		
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置			地下水の飲用摂取経路の遮断		
第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあっては、その旨					
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目	
	平成23年12月22日 (平成27年9月15日要措置区域から指定替え)	シスー・ニージクロロエチレン トリクロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	株式会社野田サクセン
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	株式会社野田サクセン
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者
					土壤搬出
					有・無
					有・無
					有・無

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。


2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

位 置 図






■ 形質変更時要届出区域

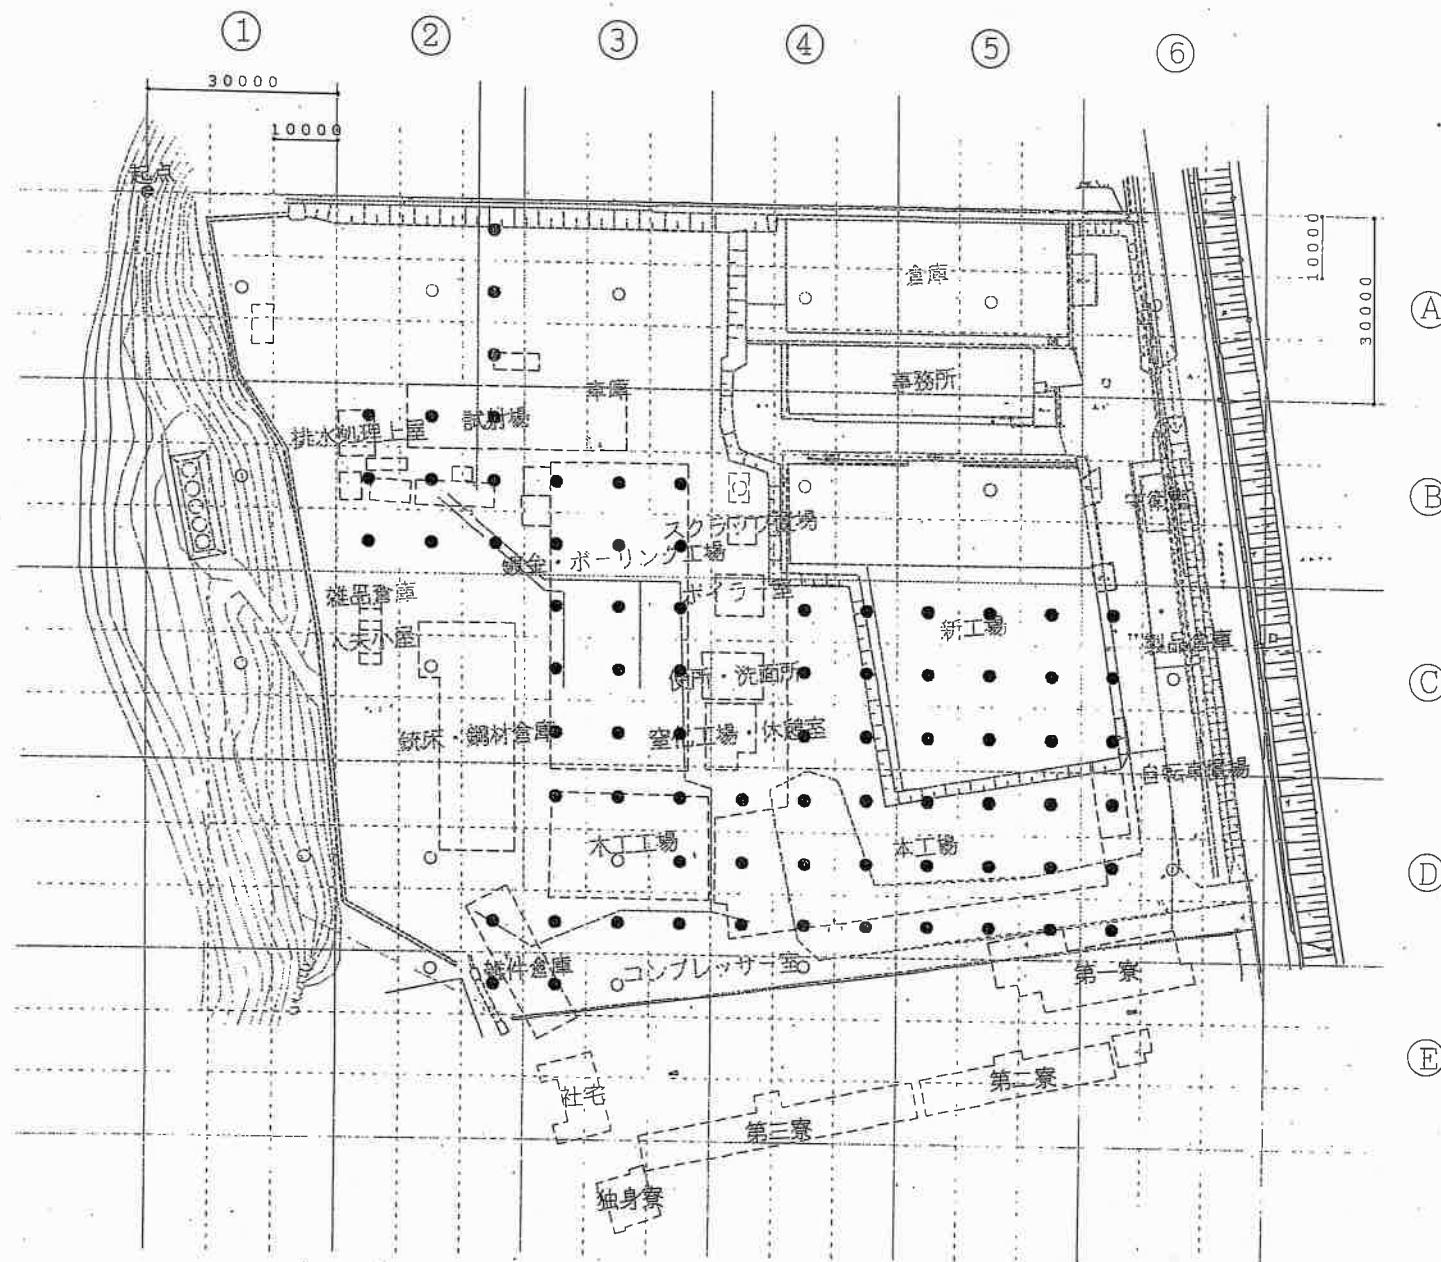

試料採取点数一覧



試料採取方法	試料採取点数	分析検体数
10m区画	76	76
10m区画	20	20



凡　則

■	土壤汚染の存在する恐れがないと認められる土地
△	土壤汚染が存在する恐れがあると認められる土地
□	上記以外の土地
◎	10m区画調査点
○	10m区画調査点

図3.2.1① 挥発性有機化合物類調査地点図

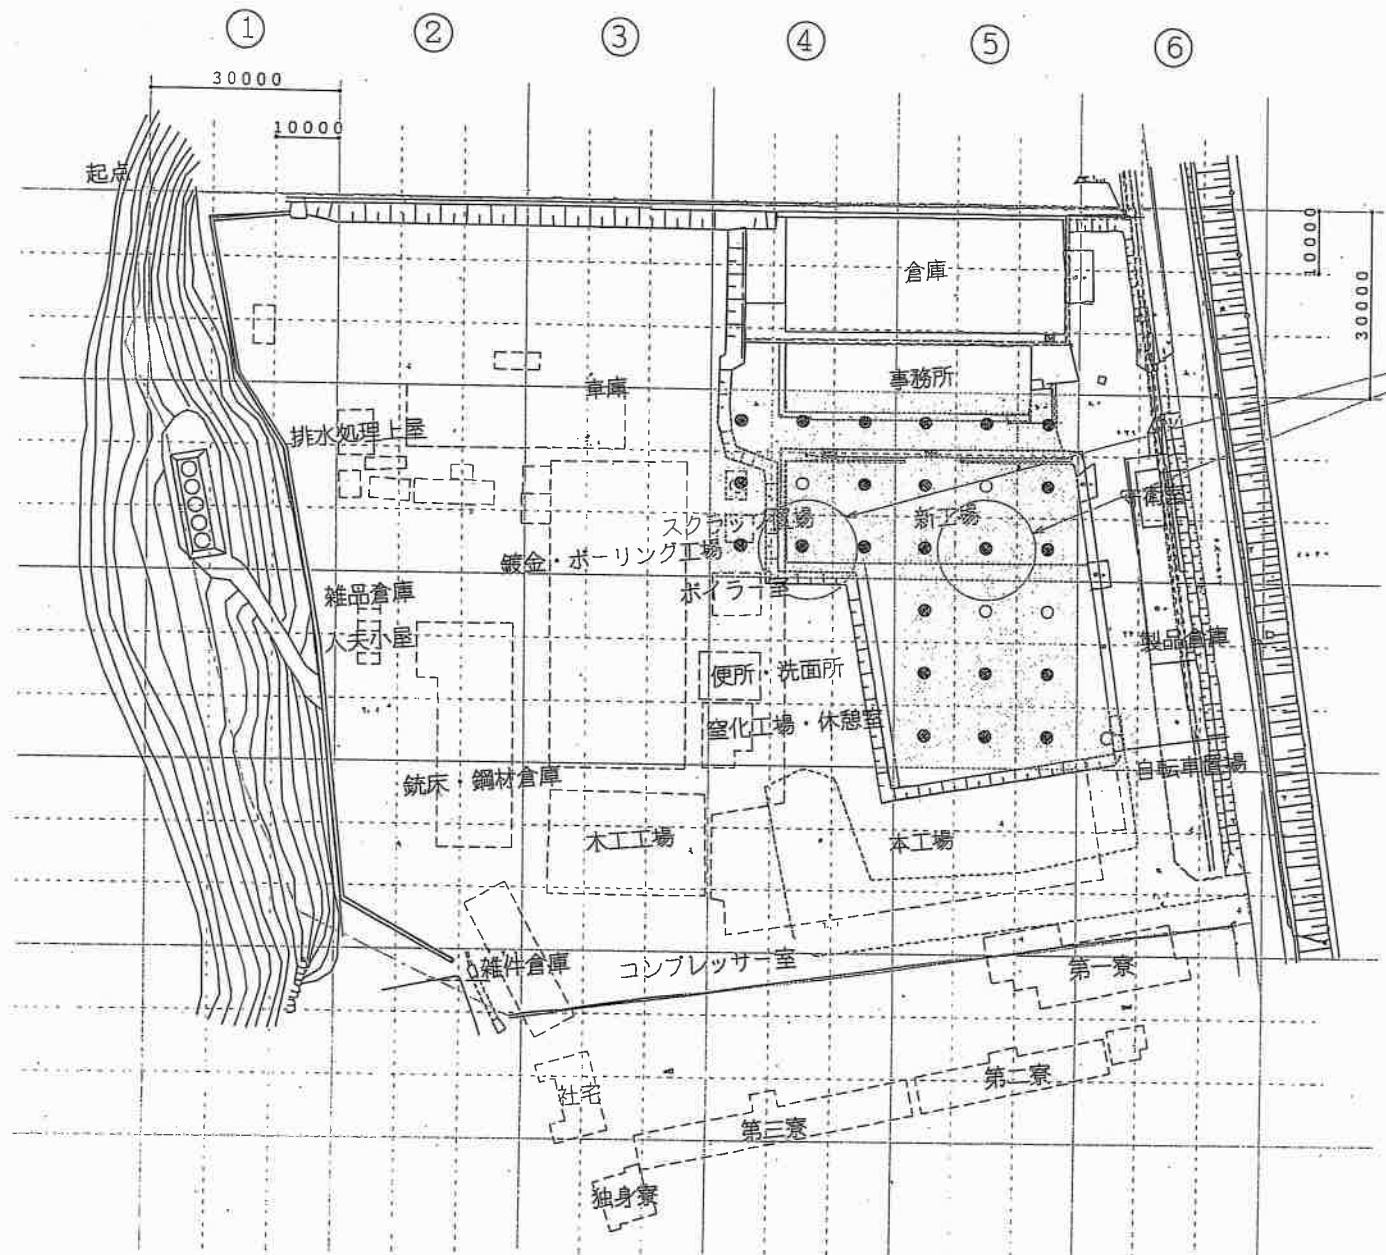

土壤ガス検査地点概念図


揮発性有機化合物類（土壤ガス調査）

○ 5箇所

◎ 16箇所

計 21箇所

土壤ガス調査後、濃度の高い地点で深度別調査を実施、深度別調査実施後、観測井戸を設置する。



凡例

土壤ガス検出区画
(既往調査区画)

◎ 既往土壤ガス調査地点

○ 土壤ガス確認調査地点

◎ 新規土壤ガス調査地点

※特記事項

土壤ガス補完調査実施後、部内での土壤ガス絞込調査により土壤汚染深度別調査地点を決定する。

図 3. 3. 1① 土壤ガス補完・絞込調査地点図

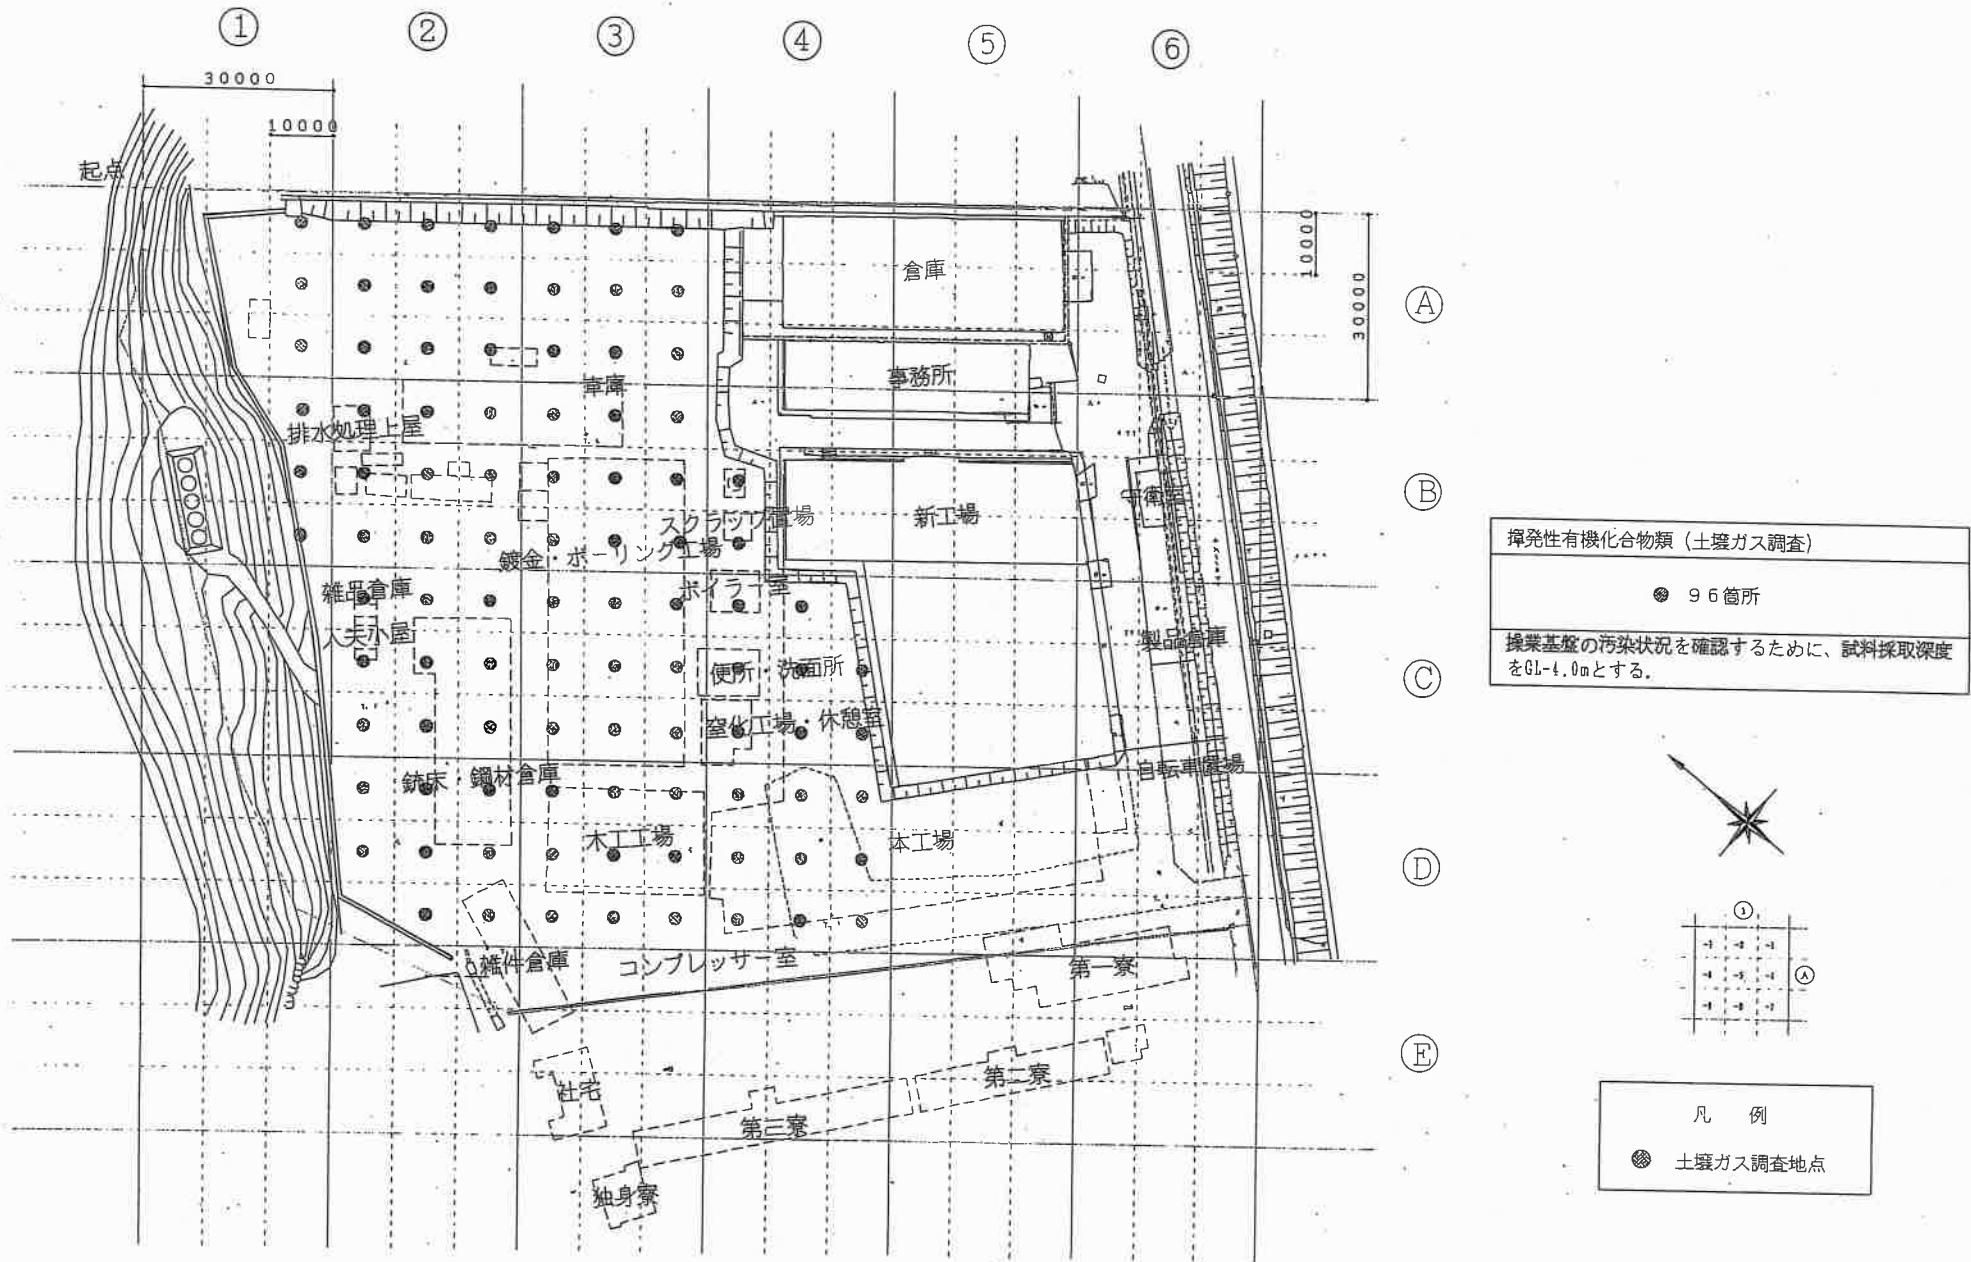


図3.3.1③ 操業基盤土壤ガス調査地点図

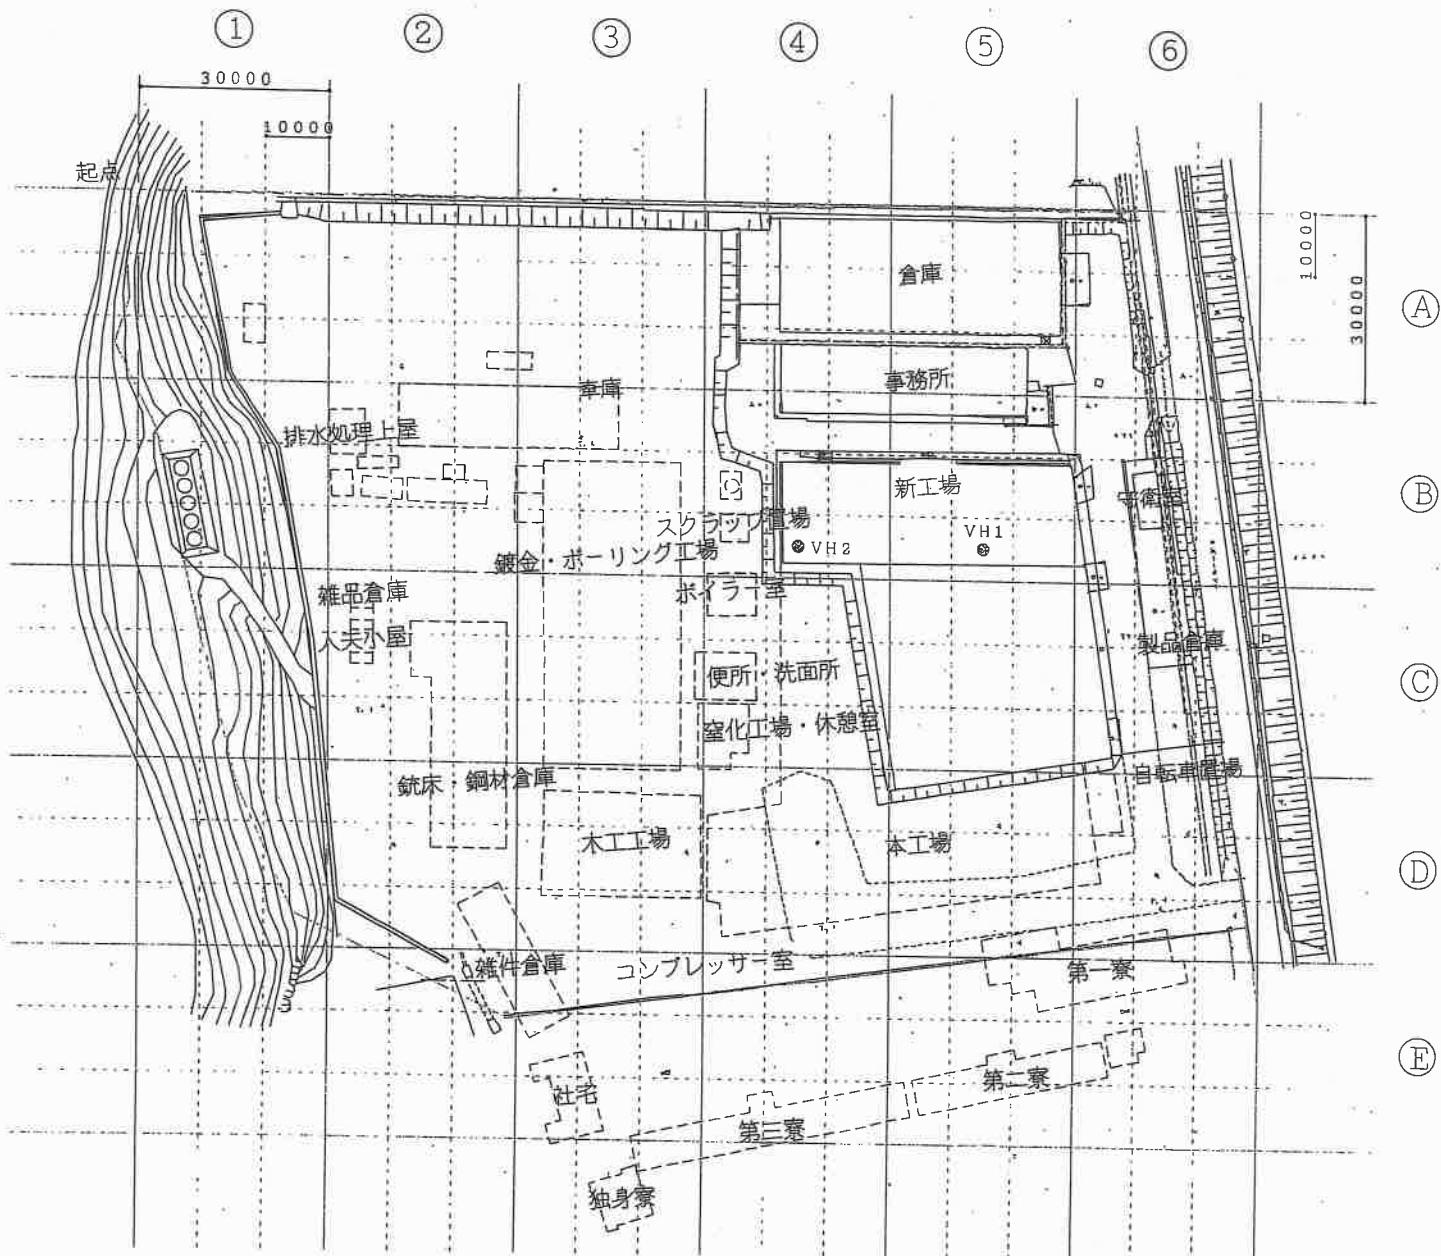


図3.3.1② 土壌汚染深度別調査地点

表4. 1: 1① 土壤ガス調査調査結果一覧

表4. 1. 1② 土壤ガス調査(地下水)結果一覧

番号	調査地点	調査実施		調査結果(mg/L)										
		調査日	調査時刻	四塩化炭素	シクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	cis-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-シクロロプロペン	1,2-シクロロエタン	ヘンゼン
1	A4-5	平成 23年 4月 13日	11:52	<0.0002	<0.002	<0.0005	0.008	<0.002	0.005	0.0005	<0.0006	<0.0002	<0.0004	<0.001
2	A5-5	平成 23年 4月 7日	10:26	<0.0002	<0.002	<0.0005	0.007	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.0002	<0.0004	<0.001
基 準			0.002以下	0.02以下	0.01以下	0.03以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.002以下	0.004以下	0.01以下	

表4.2.1① 土壤ガス補完調査結果一覧

表4.2.1⑤ 操業基盤土壤ガス調査結果一覧

番号	調査地点	調査実施		調査実施		調査結果(ppm)										
		調査日	調査時刻	天候	気温	四塩化炭素	シクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	1,1-シクロロエチレン	cis-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-シクロロプロパン	1,2-シクロロエタン	ベンゼン
1	A1-1	平成23年9月20日	11:10	曇り	21.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
2	A1-4	平成23年9月15日	15:02	晴れ	31.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
3	A1-7	平成23年9月15日	15:41	晴れ	31.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
4	A2-1	平成23年9月20日	11:31	曇り	21.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
5	A2-2	平成23年9月20日	11:52	曇り	21.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
6	A2-3	平成23年9月20日	12:09	曇り	21.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
7	A2-4	平成23年9月15日	13:48	晴れ	31.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
8	A2-5	平成23年9月15日	14:02	晴れ	31.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
9	A2-6	平成23年9月15日	14:38	晴れ	31.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
10	A2-7	平成23年9月15日	13:26	晴れ	31.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
11	A2-8	平成23年9月15日	11:48	晴れ	27.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
12	A2-9	平成23年9月15日	16:03	晴れ	31.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
13	A3-1	平成23年8月30日	9:01	晴れ	26.5	<0.1	<0.1	<0.1	0.12	<0.1	0.21	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
14	A3-2	平成23年8月30日	9:19	晴れ	26.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
15	A3-3	平成23年8月30日	10:00	晴れ	26.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
16	A3-4	平成23年9月8日	10:01	晴れ	27.4	<0.1	<0.1	<0.1	0.19	<0.1	0.10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
17	A3-5	平成23年8月29日	13:42	晴れ	28.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
18	A3-6	平成23年8月29日	13:15	晴れ	28.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
19	A3-7	平成23年9月8日	13:10	晴れ	28.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
20	A3-8	平成23年8月29日	11:09	晴れ	25.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
21	A3-9	平成23年8月29日	12:58	晴れ	28.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
22	B1-1	平成23年9月16日	8:46	晴れ	25.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
23	B1-4	平成23年9月16日	9:24	晴れ	25.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
24	B1-7	平成23年9月16日	10:05	晴れ	25.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
25	B2-1	平成23年9月15日	10:18	晴れ	27.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
26	B2-2	平成23年9月14日	15:08	晴れ	31.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.61	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
27	B2-3	平成23年9月14日	14:04	晴れ	31.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
28	B2-4	平成23年9月14日	11:59	晴れ	28.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
29	B2-5	平成23年9月14日	13:05	晴れ	31.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.13	<0.1	0.51	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
30	B2-6	平成23年9月14日	13:48	晴れ	31.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
31	B2-7	平成23年9月15日	9:55	晴れ	27.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
32	B2-8	平成23年9月14日	15:30	晴れ	31.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
33	B2-9	平成23年9月14日	15:54	晴れ	31.2	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	0.63	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
34	B3-1	平成23年9月8日	13:56	晴れ	28.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
35	B3-2	平成23年8月29日	14:16	晴れ	28.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
36	B3-3	平成23年8月29日	14:28	晴れ	28.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
37	B3-4	平成23年9月8日	14:21	晴れ	28.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
38	B3-5	平成23年8月29日	15:16	晴れ	28.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
39	B3-6	平成23年8月30日	10:19	晴れ	26.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
40	B3-7	平成23年9月8日	15:08	晴れ	28.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
41	B3-8	平成23年8月30日	10:51	晴れ	26.5											

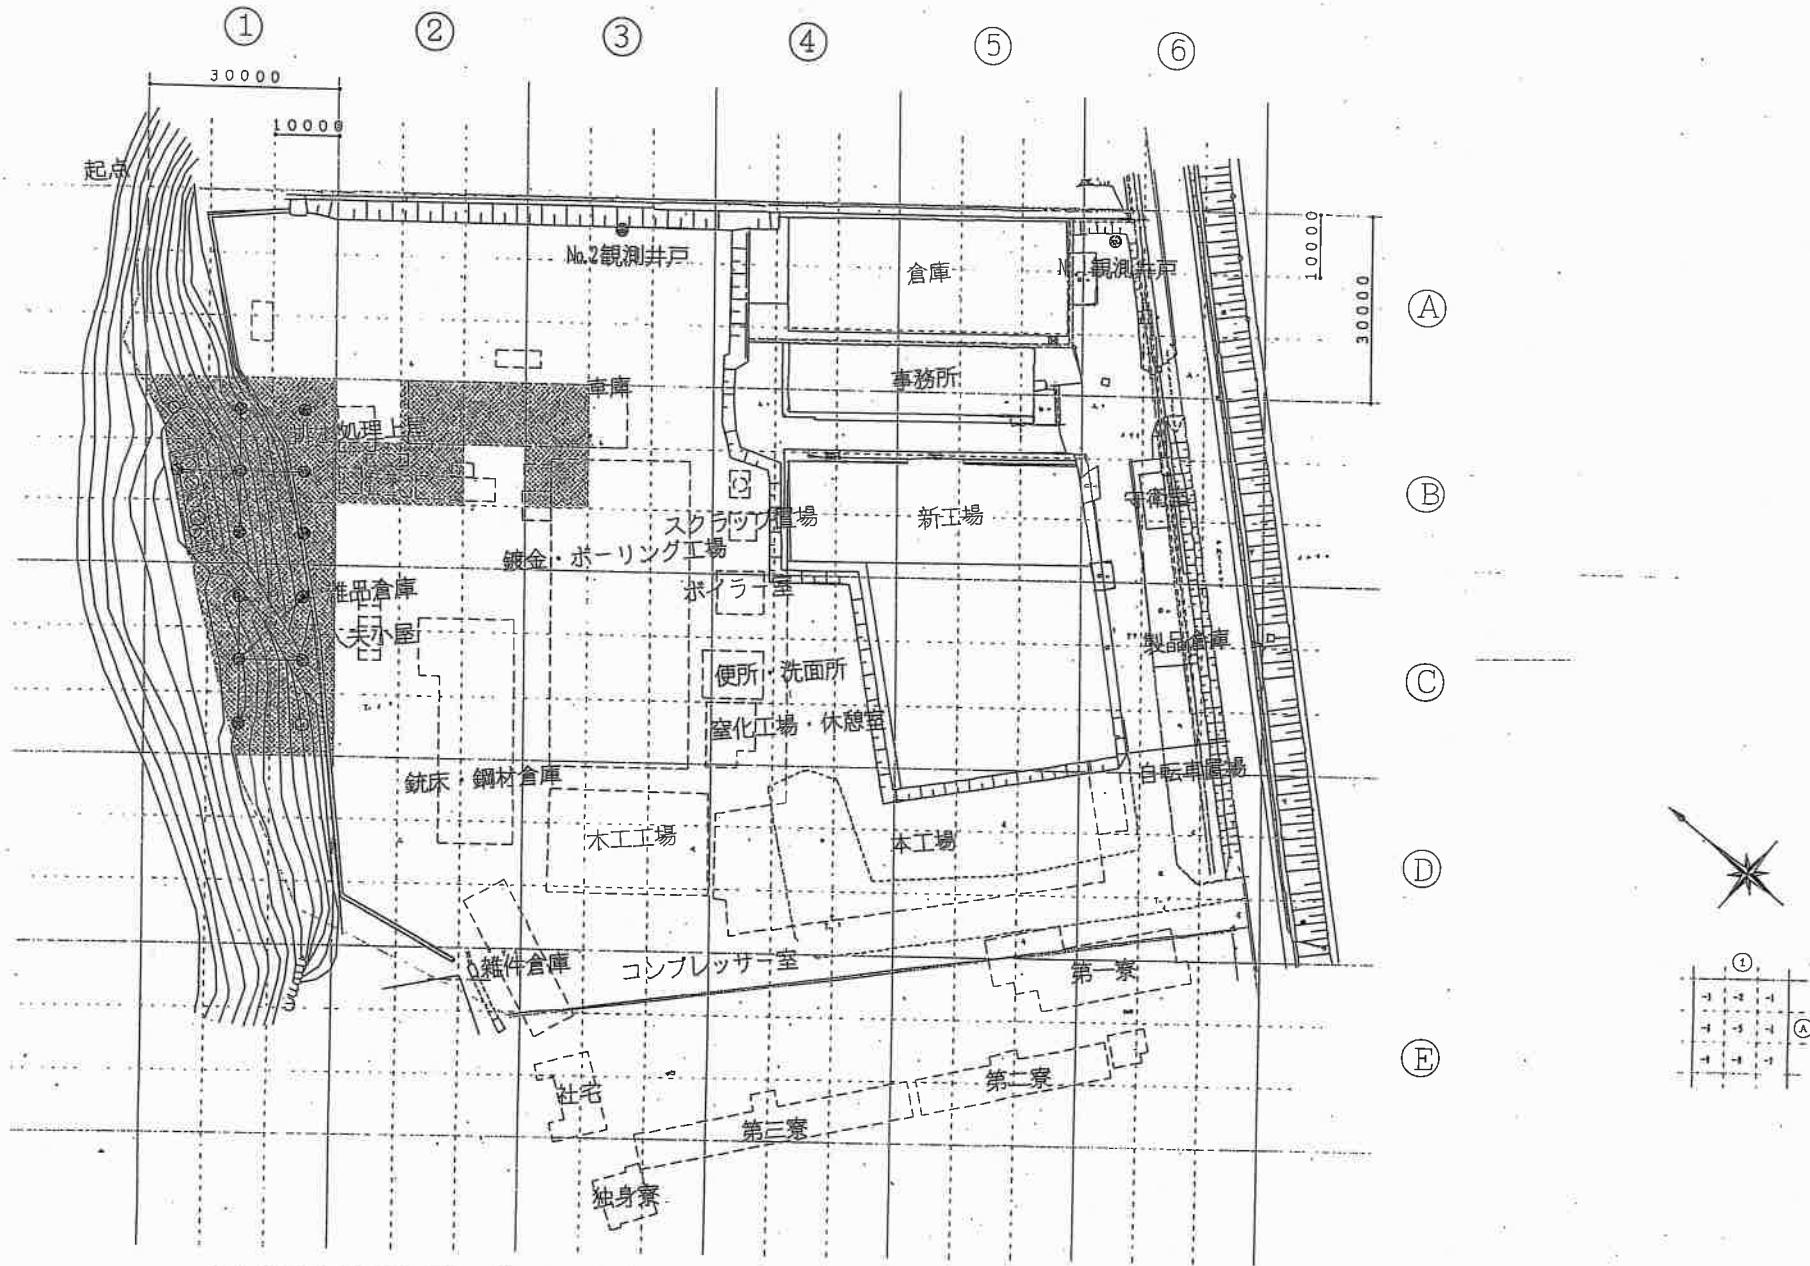


表3. 2 地下水環境調査結果 (N. 2観測井)

番号	調査項目	調査結果 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
1	四塩化炭素	< 0.0002	0.002以下
2	1, 2-ジクロロエタン	0.0032	0.004以下
3	1, 1-ジクロロエレン	0.029	0.02以下
4	cis-1, 2-ジクロロエレン	10	0.04以下
5	1, 3-ジクロロプロパン	< 0.0002	0.002以下
6	ジクロロメタン	< 0.002	0.02以下
7	テトラクロロエレン	0.0010	0.01以下
8	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.011	0.006以下
9	トリクロロエレン	9.4	0.03以下
10	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005	1以下
11	ベンゼン	< 0.001	0.01以下
12	六価クロム	< 0.005	0.05以下
13	鉛	< 0.005	0.01以下
14	カドミウム	< 0.001	0.01以下
15	砒素	< 0.001	0.01以下
16	総水銀	< 0.0005	0.0005以下
17	全シアン	< 0.1	検出されないこと
18	セレン	< 0.001	0.01以下
19	ふつ素	< 0.2	0.8以下
20	ほう素	< 0.1	1以下
21	チウラム	< 0.0006	0.006以下
22	シマジン	< 0.0003	0.003以下
23	チオベンカルブ	< 0.002	0.02以下
24	PCB	< 0.0005	検出されないこと
25	有機隣	< 0.1	検出されないこと