


【計画地区】南部揚水機場地区



地区の概要

- 本施設は、S61年に造成、H21年に改修された受益面積約65haの揚水機場である。
- R4年に実施した機能診断の結果、S-2評価（著しい機能低下により、機能に支障がある状態）と判断され、用水の安定供給のために早期に改修する必要がある。

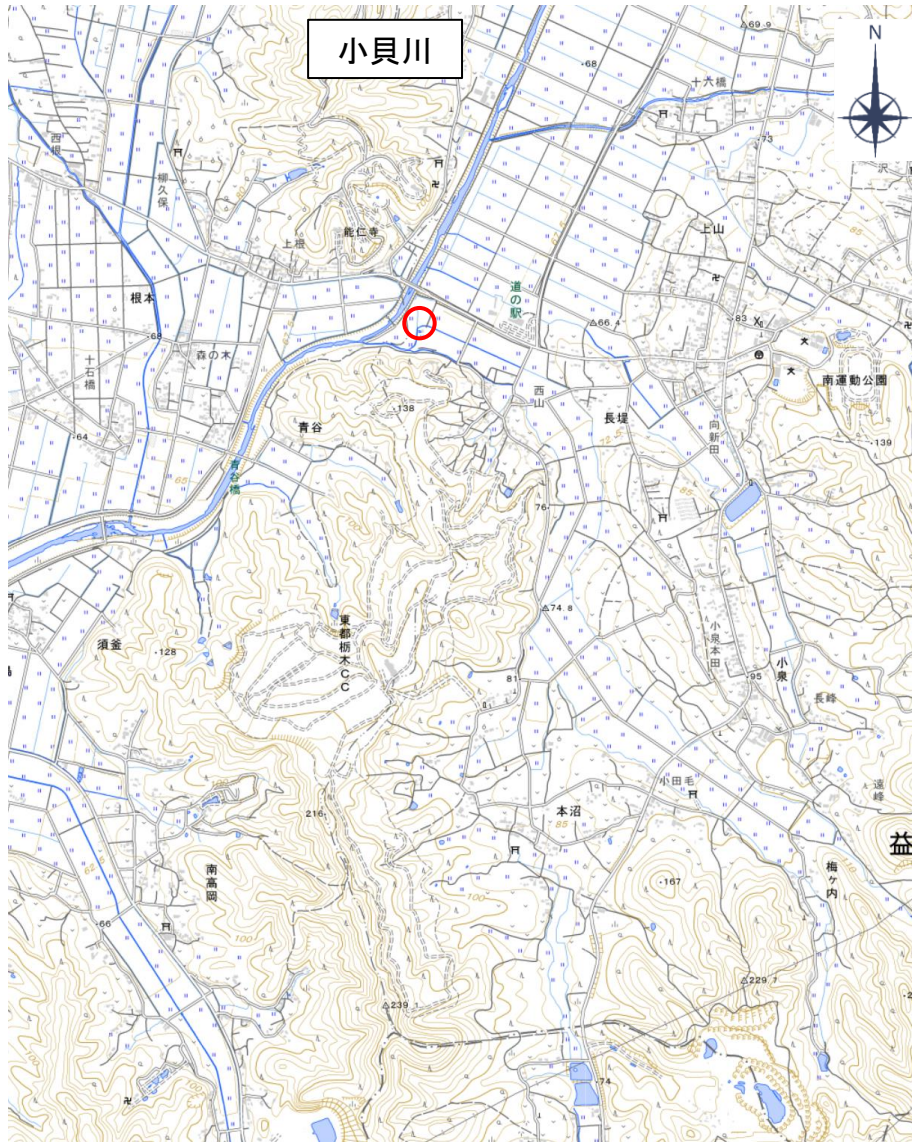

上空から撮影した管理小屋



補修予定のポンプ